



Econex Smart

Автоматическая система управления

ПАСПОРТ МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ECONEX OUTDOOR G2

Версия 2

Для правильной эксплуатации изделия необходимо

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ ПАСПОРТОМ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Econex®.

В паспорте приведена вся необходимая информация для ознакомления и подключения Модуля автоматического управления наружным освещением Econex OUTDOOR G2 (далее - Модуль).

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.1. В комплект поставки входит:

- Модуль – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка (на одно или несколько изделий) – 1 шт.;
- Антенна GSM – 1 шт.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Модуль предназначен для управления силовыми магнитными пускателями (контакторами, используемыми для линий наружного освещения) по заданному расписанию в автоматическом режиме или дистанционно командами диспетчера.

Модуль позволяет осуществлять контроль и диагностику работы линий наружного освещения, а также дистанционное считывание показаний с счетчика электрической энергии (приобретается отдельно).

2.2. Основные технические данные приведены в Таблице 1.

2.2. Габаритные размеры и расположения контактов приведены на Рисунке 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики модуля

Наименование характеристик	Значение
Предельный рабочий диапазон питающего переменного напряжения модуля, В	от 100 до 240
Частота питающей сети, Гц	50/60
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество дискретных входов для подключения датчиков, шт.	1
Работа в сотовых сетях	850-900 МГц / 1800-1900 МГц, соответствие GSM phase 2/2+
Максимальная мощность в диапазоне 850-900 МГц 1800-1900 МГц	2 Вт 1 Вт
Интерфейсы приема/передачи данных	RS485
Действующее (среднеквадратичное) значение тока через контакты встроенного реле не более, А	1
Действующее (среднеквадратичное) значение напряжения, коммутируемое контактами встроенного реле не более, В	230
Настройка, дистанционный контроль работы	Посредством SMS команд
Мощность, потребляемая устройством от сети переменного напряжения 220 В, не более, Вт	10
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +40 °С

Защита от воздействия факторов окружающей среды	не хуже IP20
Крепление	На DIN-рейку

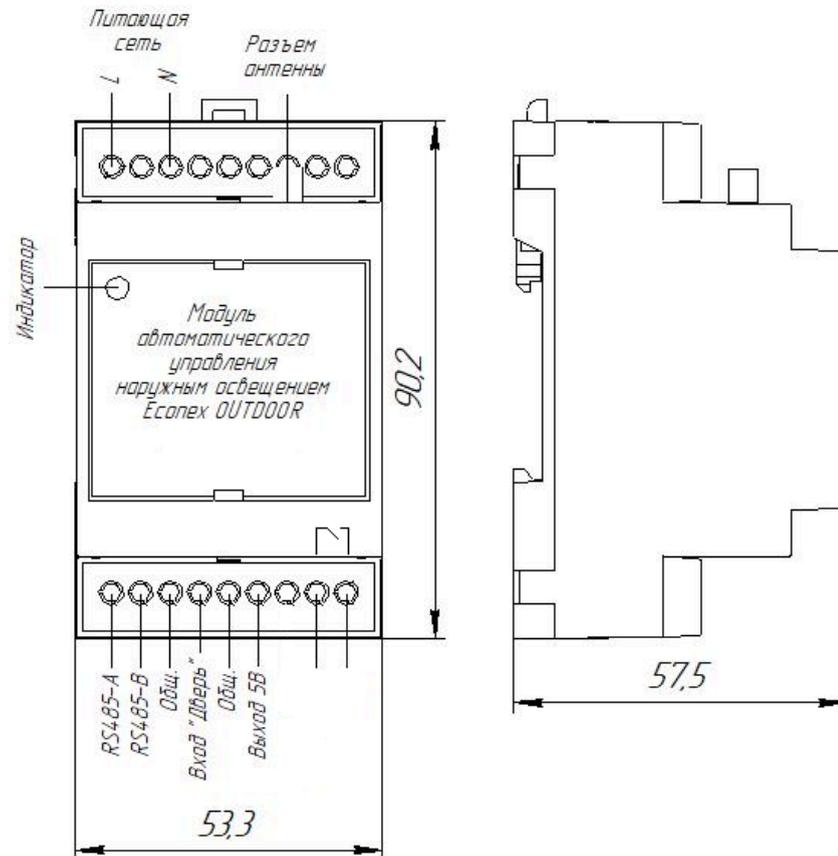


Рисунок 1. Габаритный чертеж и расположение контактов

3. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Монтаж может проводиться только аттестованным техническим персоналом.

3.1. Монтаж модуля осуществляется в электрическом щите на DIN-рейку.

3.2. Для работы модуля необходима внешняя антенна GSM подключенная к разъему (см. рис. 1). В случае использования пластикового щита, антенна может быть расположена внутри.

Для предотвращения экранирования радиосигнала металлическими частями электрического щита антенна должна быть размещена снаружи.

3.3. Для питания модуля необходим источник переменного напряжения 220 В. Подключение питающей сети осуществляется к контактам "L" и "N". **Подача питающего напряжения должна осуществляться только после подключения внешней антенны.**

3.4. Назначение контактов:

Группа контактов RS485: "A", "B", "+", "-" предназначена для подключения электрического счетчика электроэнергии с интерфейсом RS485. Если счетчик не имеет встроенного питания интерфейса RS485, питающее напряжение может быть подано с контактов "+", "-". Необходимое напряжение на контактах "+", "-" устанавливается автоматически (8В / 12В) в зависимости от выбранного типа счетчика (выбор типа счетчика осуществляется в ПО Econex GSM).

Потребление тока от контактов "+", "-" не должно превышать 0,1 А.

Не допускается подача напряжения от внешнего источника на контакты "+", "-".

В настоящее время поддерживаются следующие модели счетчиков: Меркурий 206, Меркурий 230, Энергомера CE102M, Энергомера CE301, Энергомера CE303, Энергомера CE307.

Для правильного выбора модификации с интерфейсом RS485 обратитесь к руководству по эксплуатации соответствующего счетчика электроэнергии.

Выход 24 В может использоваться для питания внешних устройств с током потребления не более 0,3 А.

Вход "Дверь" – для подключения концевого переключателя. При открывании шкафа переключатель должен замыкать этот вход на контакт "Общ."

"Г\Г" - нормально разомкнутые контакты встроенного реле для управления внешней нагрузкой или цепями. Действующее (среднеквадратичное) значение тока через эти контакты не должно превышать 1 А. При работе на индуктивную нагрузку для увеличения ресурса работы контактов реле рекомендуется использовать внешние искрогасящие цепи.

Замечания. Контакты "Общ." и "-" непосредственно соединены внутри модуля. Контакты "А", "В" интерфейса RS485 не имеют гальванической развязки от электрической схемы модуля.

3.5. Модуль на лицевой панели имеет индикатор, который показывает состояние работы.

Период вкл./откл. светодиода:

2 сек – рабочий режим;

0,8 сек – происходит поиск сети GSM и регистрация в ней;

более часто – прием, обработка команды, передача ответного сообщения.

3.6. Для улучшения функционала устройства производитель оставляет за собой право изменять программное обеспечение.

3.7. Перед включением в модуль необходимо установить SIM-карту. Для этого нужно снять лицевую панель модуля, как показано на рисунке 2. Затем крышку держателя SIM-карты сдвинуть влево и открыть. После установки SIM-карты необходимо закрыть и зафиксировать крышку держателя, сдвинув ее вправо.



работы или получения
режимах работы из ПО

можете ознакомиться в
ете скачать с сайта
омпании Econex.
новленного на ПК или
нужно учитывать при
управления и на

Econex GSM, для ПК
ивки не входит).

ОВОИТЕЛЯ

блюдении требований

4.1.1. Гарантии изготовителя

4.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

4.2.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

4.2.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

4.2.4. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организацией-перевозчиком или продавцом (представителем или дилером) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции.

4.2.5. При обнаружении неисправности модуля в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделий бесплатно. Для этого необходимо предоставить изделие с паспортом предприятию-изготовителю, а также представить рекламацию с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность.

4.2.6. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) или на монтажной организации, осуществившей подключение.

4.2.7. Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях несоответствия показателей качества электрической энергии ГОСТ 13109-97 и вследствие вмешательства третьих лиц.

4.2.8. Ремонт вышедшего из строя прибора влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта прибора.

4.2.9. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям с сохраненными защитными наклейками, пломбами и настоящим паспортом.

ВНИМАНИЕ:

1. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать модуль – это лишит Вас гарантии.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

5.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя любым закрытым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50°C.

5.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в сухих помещениях при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50°C в условиях, исключающих воздействие на них веществ, способствующих разрушению упаковки или корпуса устройства, а также на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

5.3. По истечении срока службы модуля его необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

ОТМЕТКА О ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Характер неисправности _____ _____
Выполненный ремонт _____ _____
Мастер гарантийного обслуживания Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ Штамп _____

Характер неисправности _____ _____
Выполненный ремонт _____ _____
Мастер гарантийного обслуживания Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ Штамп _____

Характер неисправности _____ _____
Выполненный ремонт _____ _____
Мастер гарантийного обслуживания Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ Штамп _____

Характер неисправности _____ _____
Выполненный ремонт _____ _____
Мастер гарантийного обслуживания Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ Штамп _____

Характер неисправности _____ _____
Выполненный ремонт _____ _____
Мастер гарантийного обслуживания Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ Штамп _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство:

- Модуль автоматического управления наружным освещением Econex OUTDOOR G2 (арт. 5031113)

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 28.99.39-006-22434905-2021 и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер:

IMEI:

МП _____

личная подпись

Начальник ОТК _____

расшифровка подписи

_____ 20__ г.

Изготовитель: ООО "ТД "Эконекс", 400005, РФ, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина д.92.
Тел/факс (8442) 72-77-72 (многоканальный), 8-800-500-34-97
E-mail: info@econex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство упаковано согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях.

личная подпись

расшифровка подписи

_____ 20__ г.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Торговая организация _____

Подпись продавца _____ Штамп компании-продавца _____

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Наименование монтажной организации _____

Дата установки _____ Гарантия на установку _____

Мастер _____

Подпись

Расшифровка подписи